




-Bezkanalowy szacht instalacji napowietrzania klatki schodowej. K11 Wyciszyć od wewnętrznej i otykować. Wykonać sprawdzenie szczelności Wykryte nieszczelności usunąć

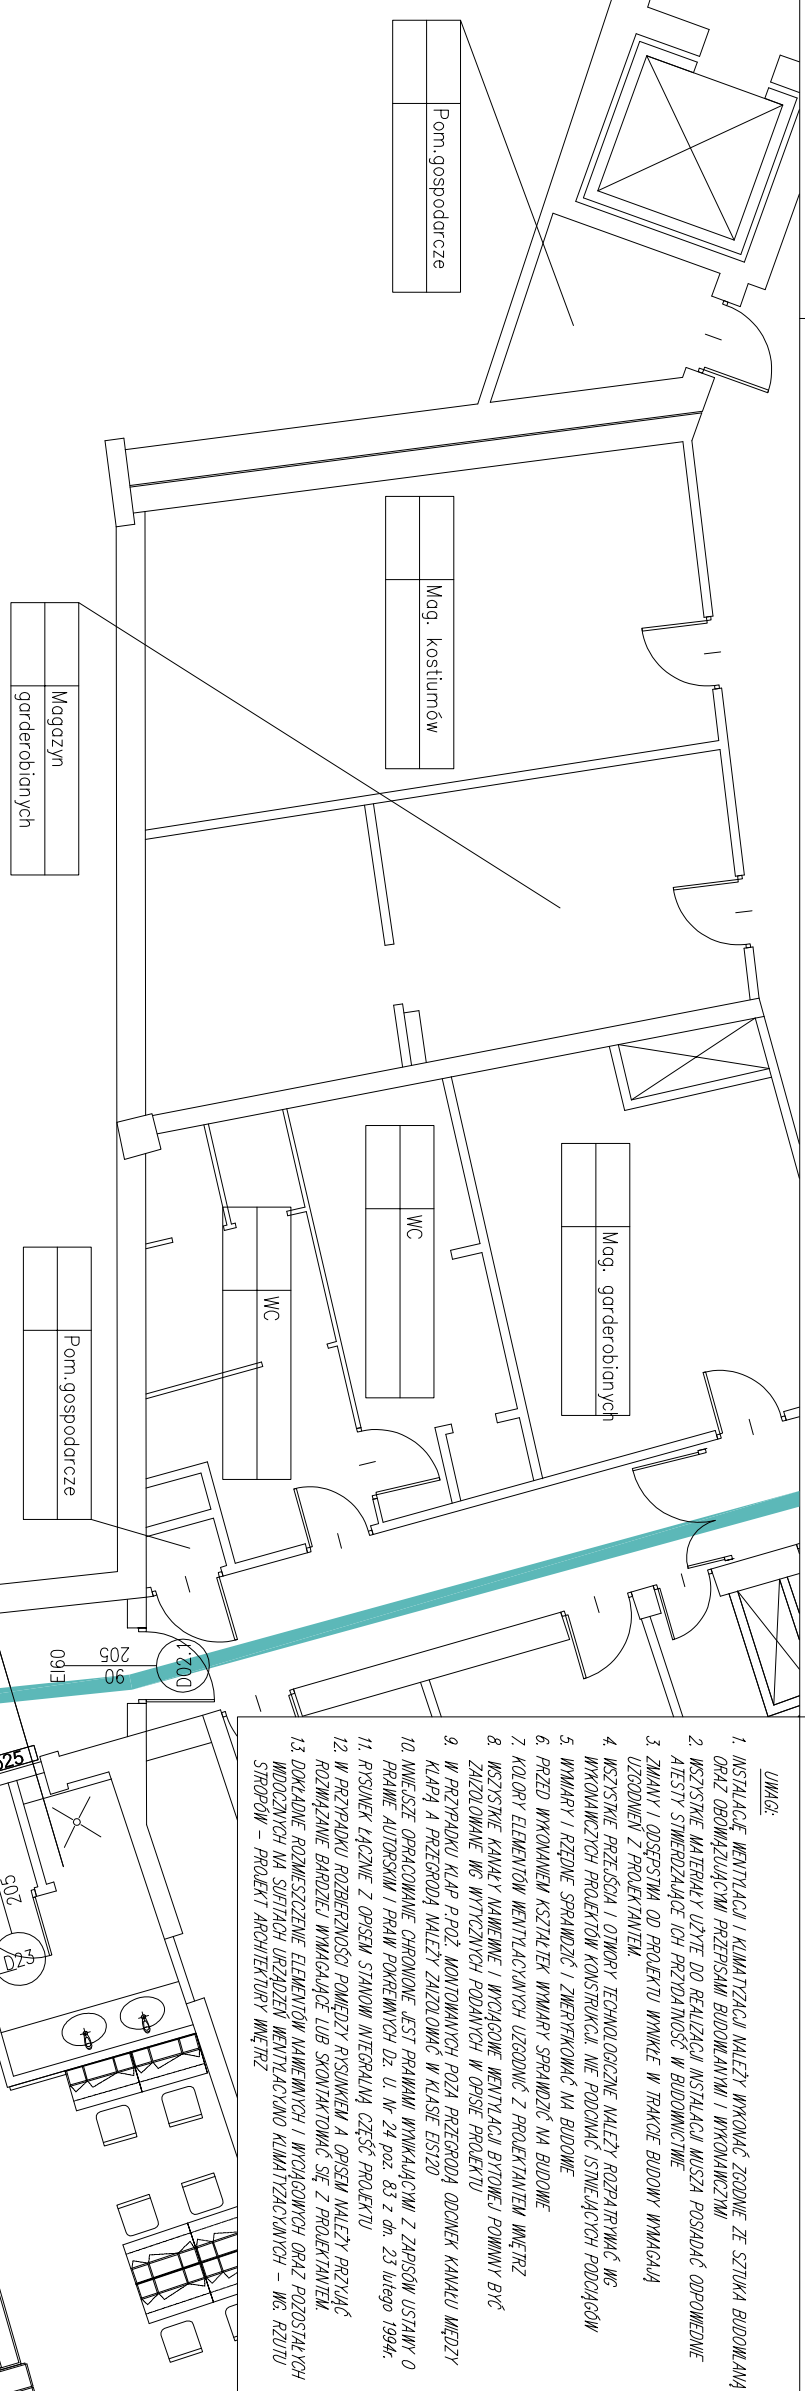

- [illegible]



Upust powietrza wypływającego przez otwarte drzwi klatki schodowej na kondygnacji z pożarem do kubatury SCENY, poprzez otwarcie z SSP kłap upustowych

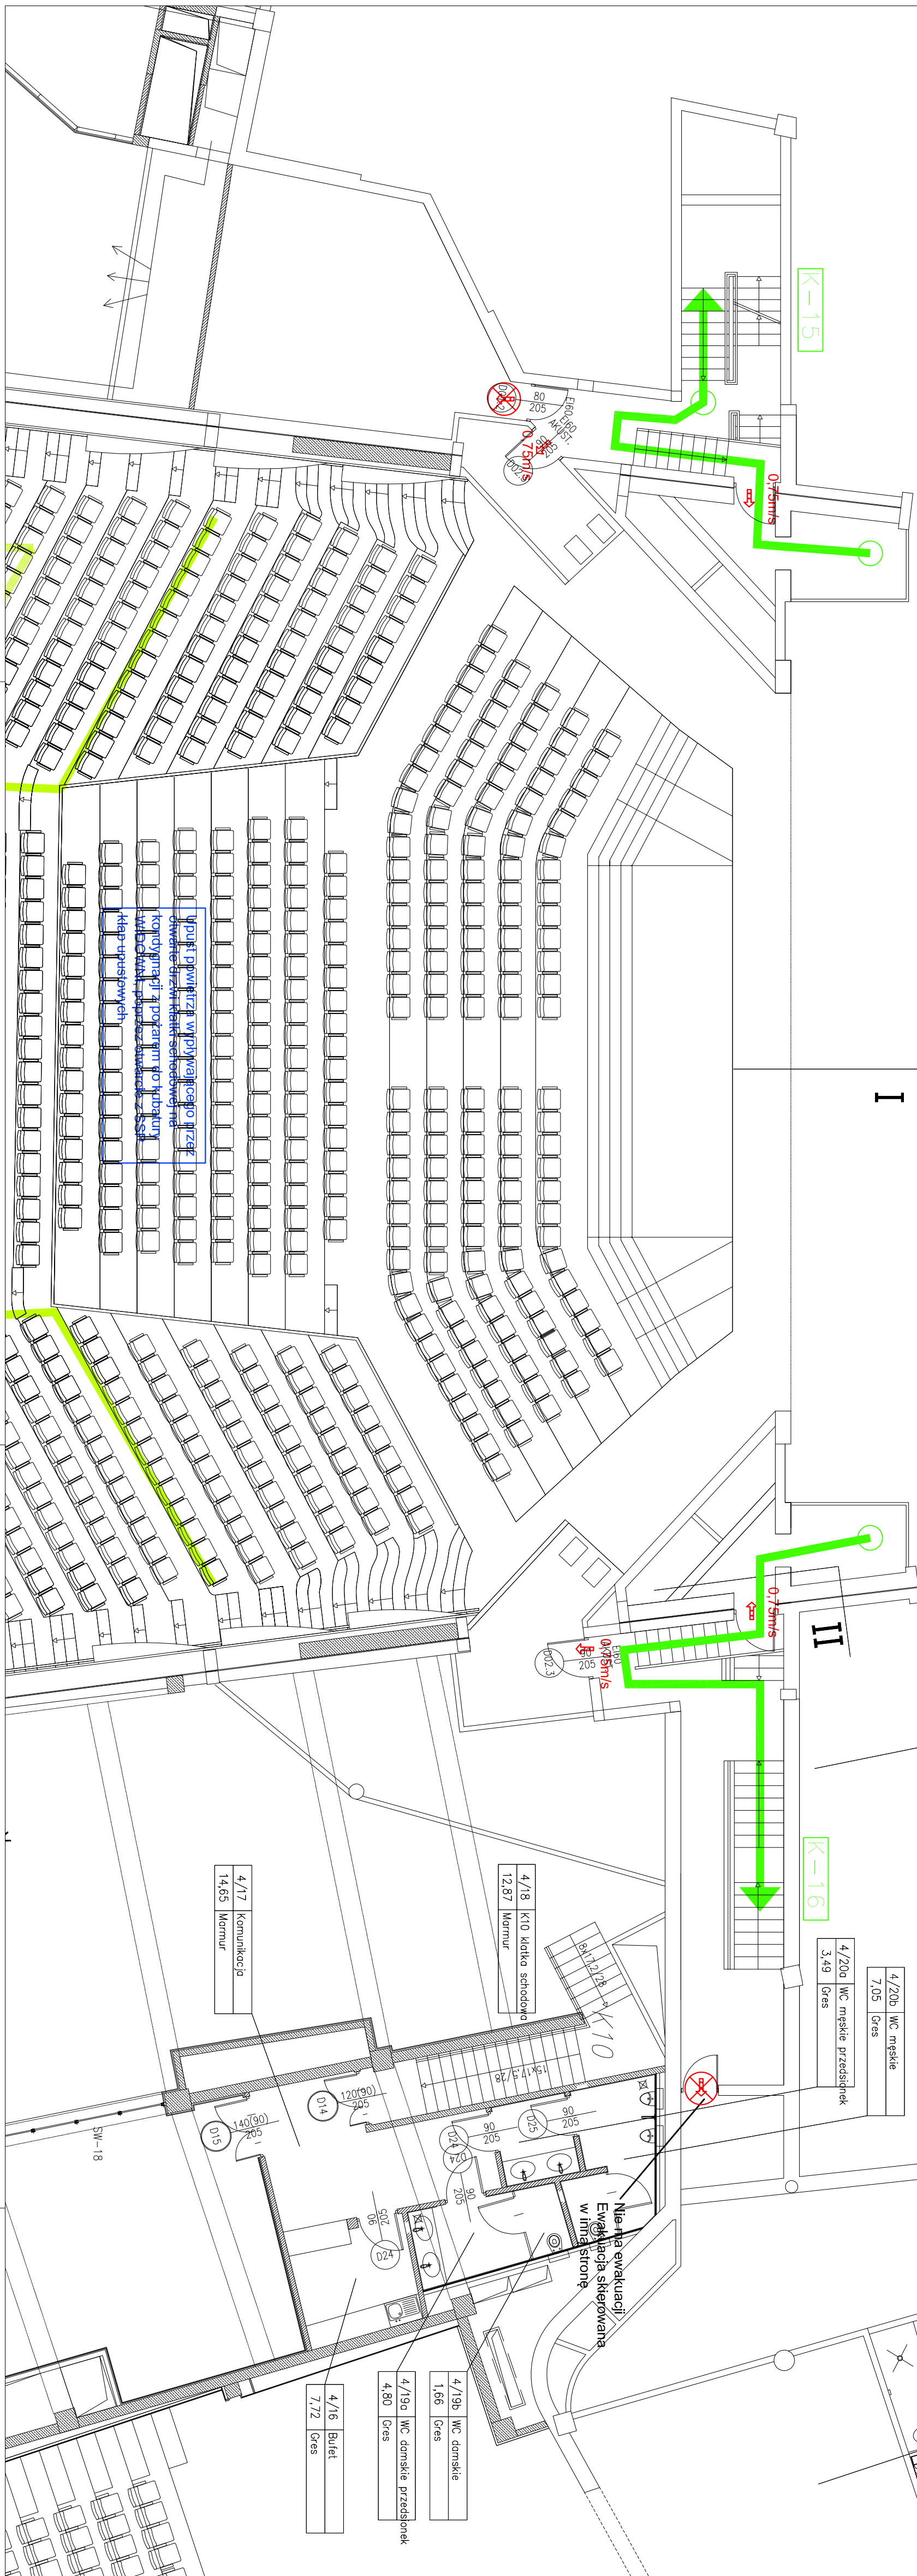[illegible]